

28.11.2005

לכבוד
מר בארי לנואל
חברת חופית
קבוצת כנרת

שלום רב,


הנדון: מפרידי דלק מהדגמים 215-POS08, 215-POS15 ו- 215-POS22 מתוצרת חברת "חופית".

סמך: תיק "מפרידי שמן למוסכים ותחנות דלק" מאת חברת "חופית"

מהמכתב שבסמך עולים הדברים הבאים:

1. חב' חופית בצעה בדיקות בנוגע לטיב ההפרדה של המפריד שבנדון באמצעות מעבדת בקטוכס.
2. כמו כן בוצעו בדיקות של טיב חומרי המבנה ואיכות הביצוע של גוף המפריד באמצעות המעבדה למכניקה והידראוליקה שמכון התקנים.
3. מסיכום הבדיקות עולה כי אב הטיפוס שנבדק עונה לדרישות התקן האירופאי CLASS 1 EN 858 (מכתבו מיום 30.10.2005 של מר איתן שרון מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות ותעודת בדיקה מספר 8513226465 מאת מכון התקנים) – כל זאת כנדרש בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז-1997.
4. במוצא המפריד קיים התקן לסגירה אוטומטית שנועד למנוע יציאה של דלק חופשי מהמפריד. כמו כן קיימת אפשרות לבצע דיגום של קולחים ביציאה מהמפריד.
5. לאור כל אלו למשרדינו אין התנגדות שיעשה שימוש במפריד הדלק שבנדון בתחנות דלק ובמוסכים.

בברכה,
ד"ר אריה פיסטינר
ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים

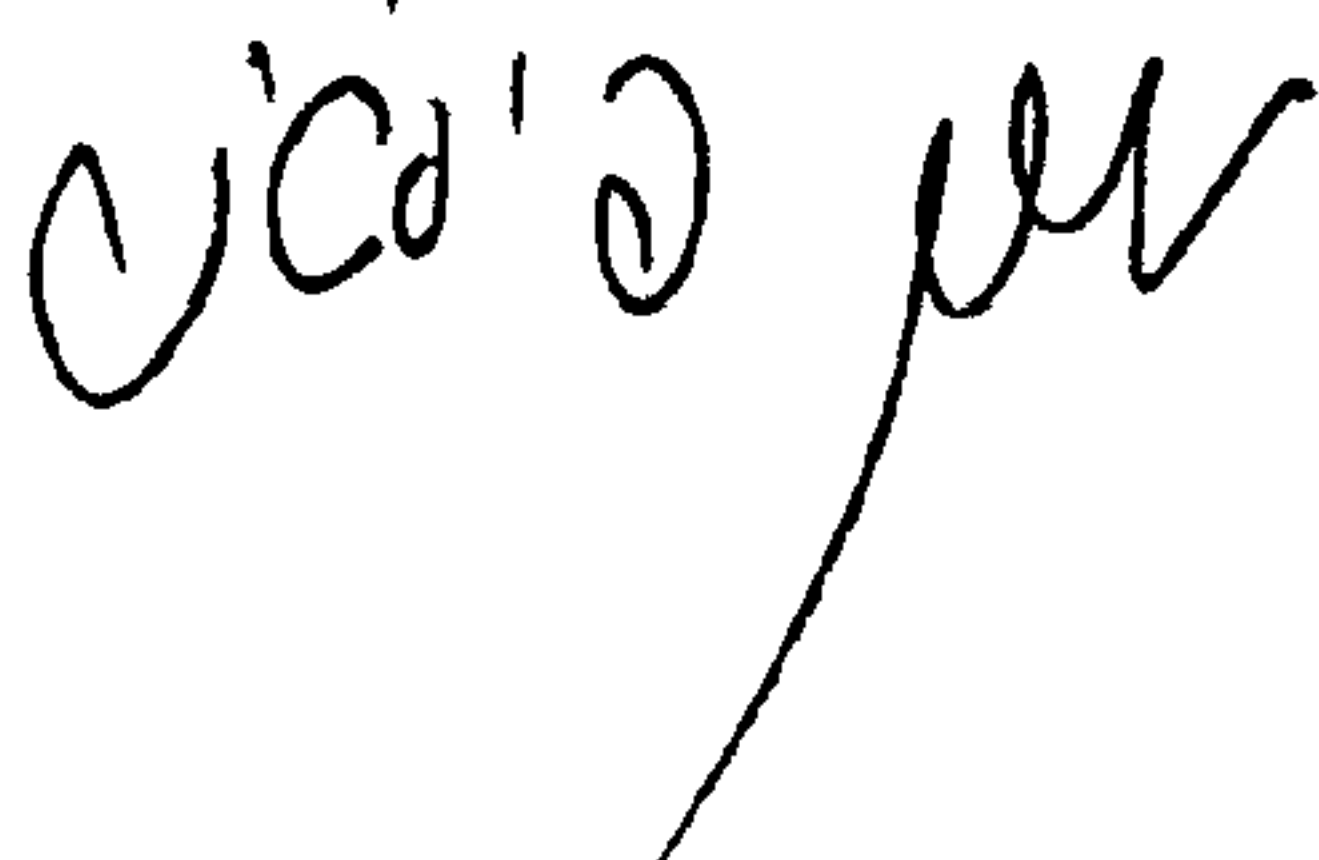

העתק:
ד"ר יוסי ענבר, סמנכ"ל בכיר לתעשיות
מר ברוך ובר, רא"ג שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות
ד"ר מוטי סלע, רא"ג רישוי עסקים